

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”**

“Донбасская национальная академия строительства и архитектуры” – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования “Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет”
(ДОННАСА – филиал НИУ МГСУ)

ПРИКАЗ

“03” декабря 2025

№ 135/161

г. Макеевка

*О запрете курения на территории и в помещениях
«ДОННАСА» – филиала НИУ МГСУ*

В целях реализации требований пункта 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее - Правила) в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (далее ДОННАСА – филиал НИУ МГСУ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить запрет курения на территориях и в помещениях, а также на рабочих местах и в рабочих зонах ДОННАСА – филиала НИУ МГСУ, за исключением установленного ниже.

2. Ответственному за пожарную безопасность начальнику ООТиПБ Скворцову А.П.:

2.1. Разместить в учебных корпусах, общежитиях и других объектах ДОННАСА – филиала НИУ МГСУ знаки о запрете курения.;

2.2. Определить специально выделенные места на открытом воздухе для курения и обозначить данное место соответствующими знаками (Приложение №1);

2.3. Привести место для курения в соответствие с требованиями Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления или потребления никотинсодержащей продукции» и

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;


3. За нарушение требований настоящего приказа к работникам и обучающимся, принимать меры дисциплинарного воздействия, как за нарушение требований пожарной безопасности.

4. Начальнику отдела документооборота Раковец Е.В. довести приказ до всех руководителей структурных подразделений ДОННАСА - филиала НИУ МГСУ посредством рассылки копий по электронной почте

5. Руководителям структурных подразделений довести требования настоящего приказа до сведения работников и обучающихся.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор

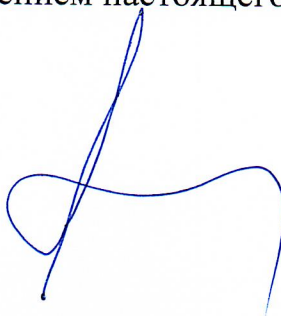A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small upward flick.

Н.М. Зайченко

**Перечень
мест для курения на территории
«ДОННАСА» филиал НИУ МГСУ**

1. Площадка с лавочками, расположенная между 1-м и 2-м учебными корпусами
2. Площадка с лавочками, расположенная напротив входа в 3-й учебный корпус
3. Площадка, расположенная справа входа в 5-й учебный корпус
4. Площадка, расположенная между общежитиями №3 и №4
5. Площадка, расположенная между общежитиями №1 и №5

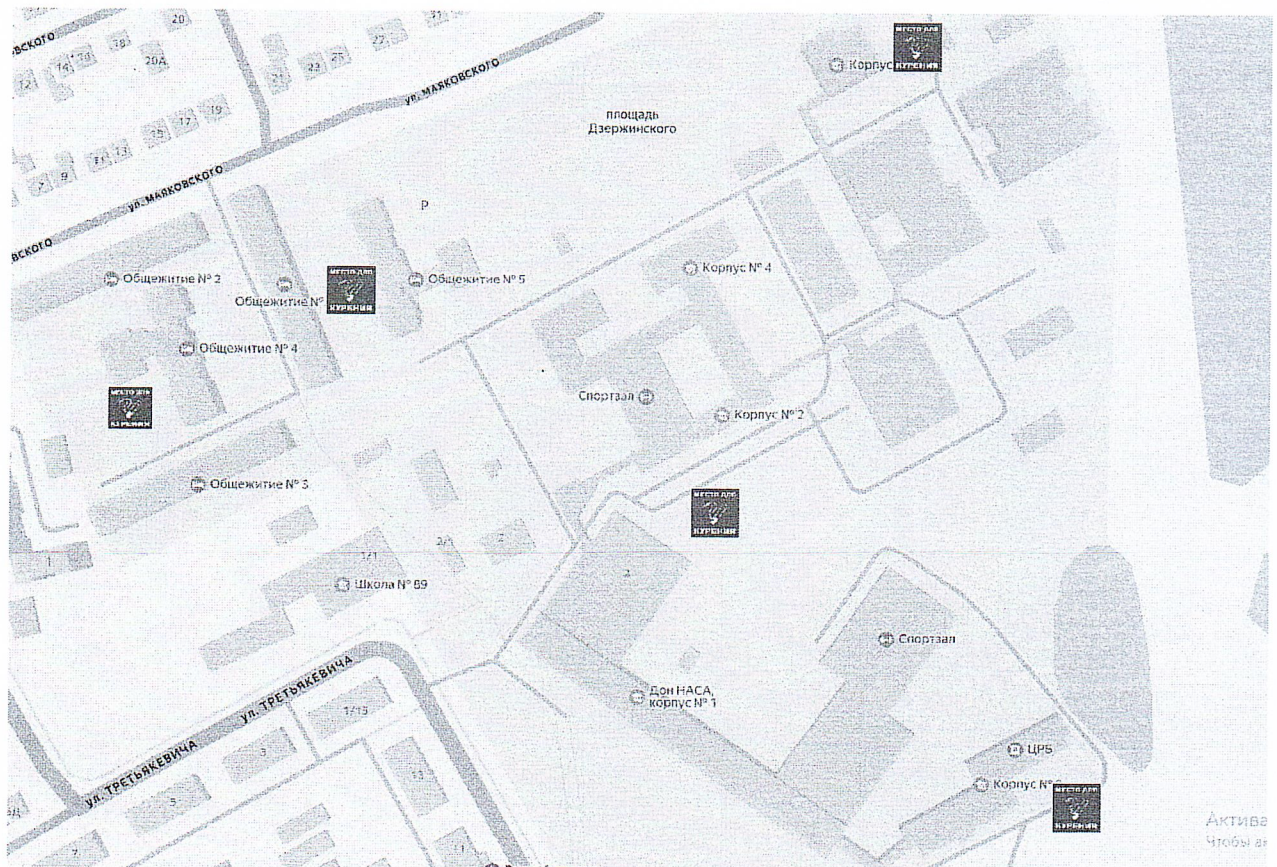

Начальник ООТиПБ

А.П. Скворцов